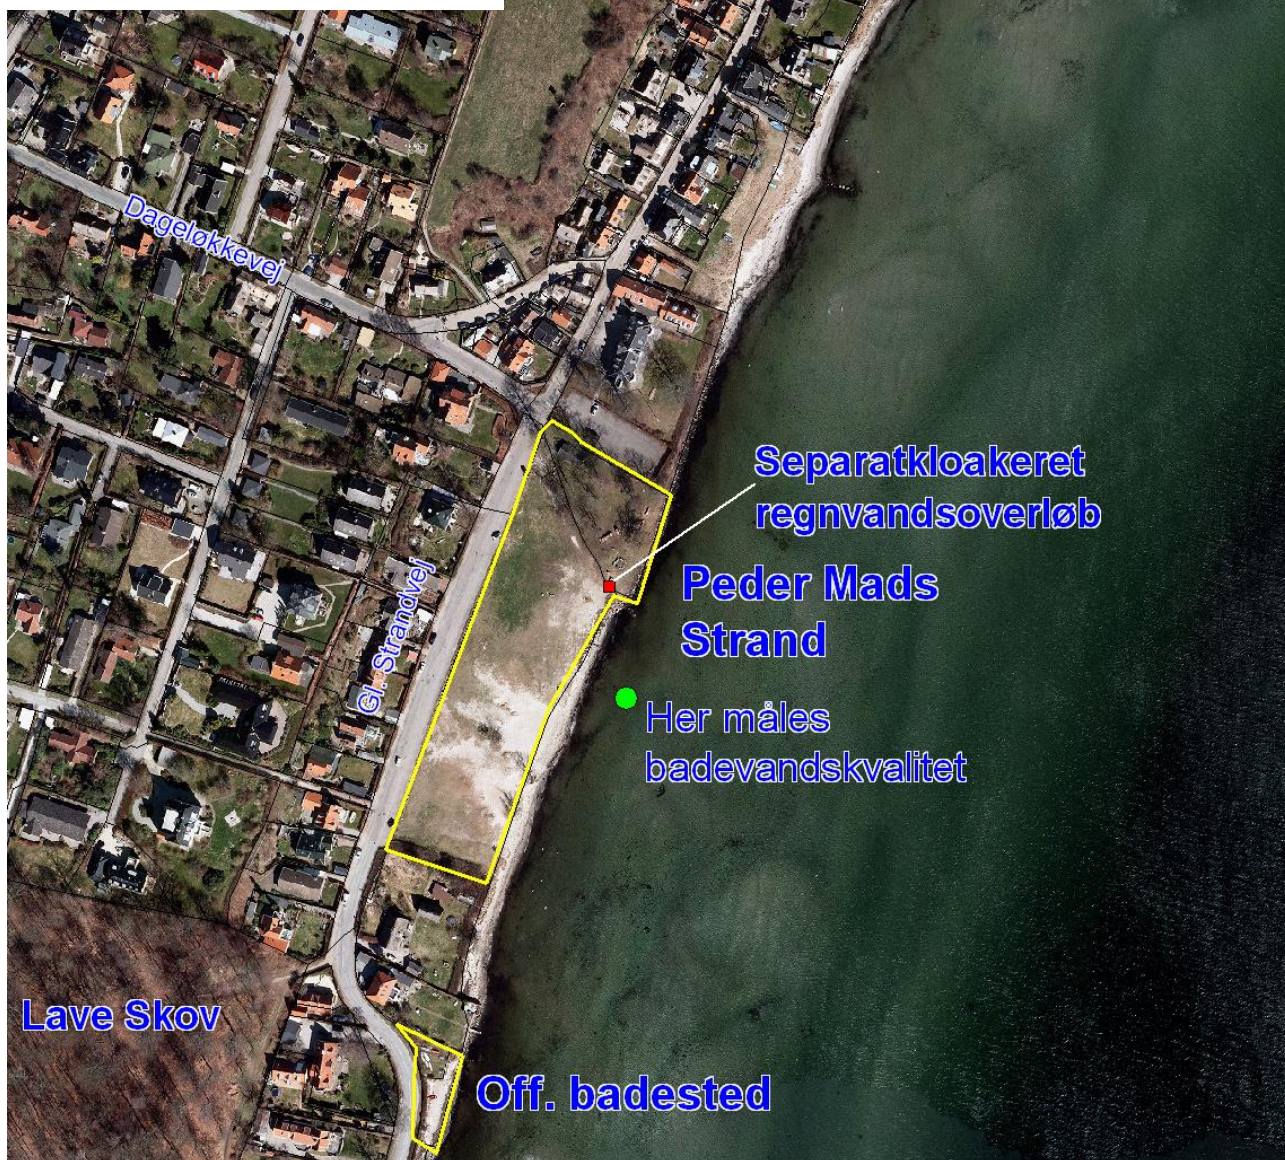


BADEVANDSPROFIL for PEDER MADs STRAND

Stationsnr.: Station 313

Stations-ID: DKBW 368

Strandnr. K435 (oplyses ved opkald til 112)**FREDENSBORG
KOMMUNE****Badevandskvaliteten
er udmærket**Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringes

Beliggenhed og udbredelse	Syd for Sletten Havn, mellem Gl. Strandvej 163A og 165, 3050 Humlebæk.
Badevandskvalitet	★★★ Udmærket
Badevandsanalyser; antal og placering	7 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8)
UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt	720531; 6206195

Beskrivelse af vandet og bundforhold

Fysiske forhold	• Lavvandet strand, 2 m dybt ca. 100 m fra kysten • Ingen risiko for revledannelse • Ingen kraftig strøm på lavt vand
Hydrologiske forhold; herunder strøm	Ringes strøm. Dominerende strømretning er fra S mod N.
Morfologiske forhold (bund)	Sand med spredte sten
Salinitet	10-20 ‰

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Regnvandsoverløb ved stranden, der i regnvejr vil kunne udlede spildevand til stranden. Se varslings på Badevand.dk
Vurdering af risikoen for blågrønalger	Risiko for vækst især i juli og august i forbindelse med længere tids høj vandtemperatur
Vurdering af forekomsten af store tangplanter og/eller mikroskopiske alger	Kun ringe vækst af tang på vanddybder mindre end 4 m. Perioder med meget opskyl af tang og ålegræs.

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Badebro	Ja – helårs badebro
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
Adgangsforhold - herunder off. transport	P-plads: Skråparkering langs vejkant Adgang: fra Gl. Strandvej Off. Transport destination: Gl Strandvej 163X, 3050 Humlebæk, evt. Bus 388 til Sørensen Allé, herfra 500 m gang Tog til Humlebæk St. herfra 1800 m gang
Ejerforhold	Fredensborg Kommune, Naturstyrelsen

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som "Udmærket" på baggrund af data fra 2021-2024

Historiske klassifikationer

2021	2022	2023	2024
Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

Kontakt detaljer for ansvarlig myndighed	
Myndighed	Center for By og Land, Fredensborg Kommune
Kontaktperson	Helle Utoft Rasmussen
Adresse	Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon	72 56 50 00 / 20 80 28 93
E-mail	vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside	https://www.fredensborg.dk/borger/oplevelser/badevandsudsigten

Revision m.v.

Badevandsprofilen er revideret 18-06-2025

Badevandsprofilen revideres, hvis der er væsentlige ændringer og efter behov

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.

Opdateret: 18. juni 2025