

BADEVANDSPROFIL for NIVÅ STRAND

Stationsnr.: Station 316

Stations-ID: DKBW 431

Strandnr. K445 (oplyses ved opkald til 112)




FREDENSBORG
KOMMUNE



Badevandskvaliteten
er udmærket



Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringe

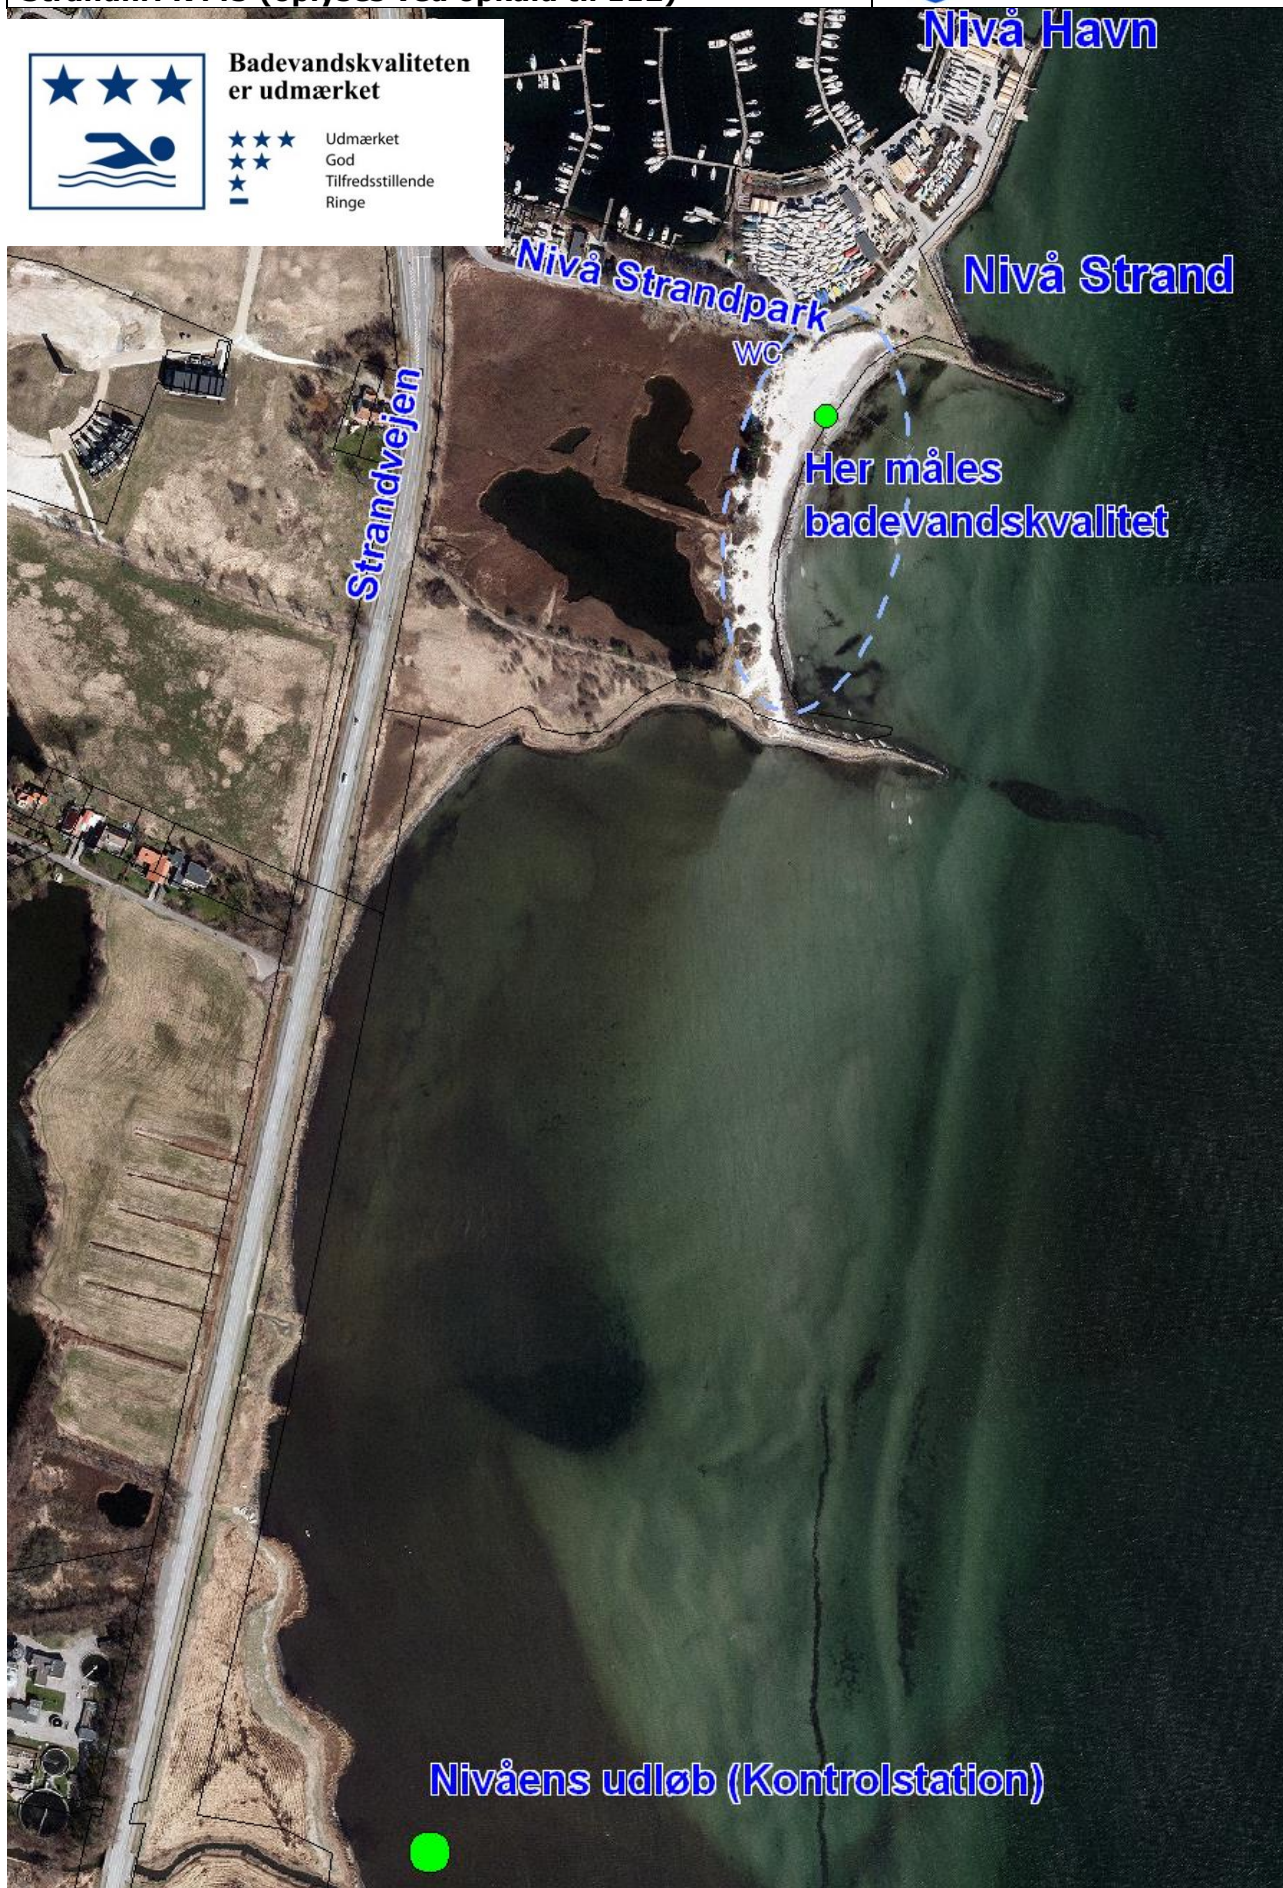

Beliggenhed og udbredelse	Syd for Nivå Havn, Nivå Strandpark 2
Badevandskvalitet	★★★ Udmærket
Badevandsanalyser; antal og placering	7 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8)
UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt	720302; 6204740

Beskrivelse af vandet og bundforhold

Fysiske forhold	• Lavvandet strand, 2 m dybt ca. 100 m fra kysten • Ingen risiko for revledannelse • Ingen kraftig strøm på lavt vand
Hydrologiske forhold; herunder strøm	Ringe strøm. Dominerende strømretning er fra S mod N.
Morfologiske forhold (bund)	Sand
Salinitet	10-20 ‰

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Spildevandsoverløb til Nivåen. Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak via Nivåen med kortvarig forurening af badevandet til følge. Se varsling på Badevand.dk
Vurdering af risikoen for blågrønalg	Risiko for vækst i forbindelse med længere tids høj vandtemperatur
Vurdering af forekomsten af store tangplanter og/eller mikroskopiske alger	Kun ringe vækst af tang på vanddybder mindre end 4 m. Perioder med meget opskyl af tang og ålegræs.

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Badebro	Ja – helårs badebro
Livredder	Ja, i skolernes sommerferie
Handicapfaciliteter	Handicap toilet Strandfortov m. adgang til badebro
Adgangsforhold - herunder off. transport	P-plads: ved indkørsel til Nivå Strandpark og ved Nivå Havn Adgang: fra P-plads Off. Transport destination: Nivå Strandpark 2 evt. Bus 388 til Nivå Havn. Tog til Nivå St. herefter 1800 m gang,
Ejerforhold	Fredensborg Kommune

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som " Udmærket" på baggrund af data fra 2021-2024

Historiske klassifikationer

2021	2022	2023	2024
Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

Kontakt detaljer for ansvarlig myndighed	
Myndighed	Center for By og Land, Fredensborg Kommune
Kontaktperson	Helle Utoft Rasmussen
Adresse	Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon	72 56 50 00 / 20 80 28 93
E-mail	vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside	https://www.fredensborg.dk/borger/oplevelser/badevandsudsigten

Revision m.v.

Badevandsprofilen er revideret 18-06-2025

Badevandsprofilen revideres, hvis der er væsentlige ændringer og efter behov

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.

Opdateret: 18. juni 2025